


Tabela łączeń łącznika QV1

	-45° Ręczne	0	45° Autom.
1-2			
3-4			
5-6			

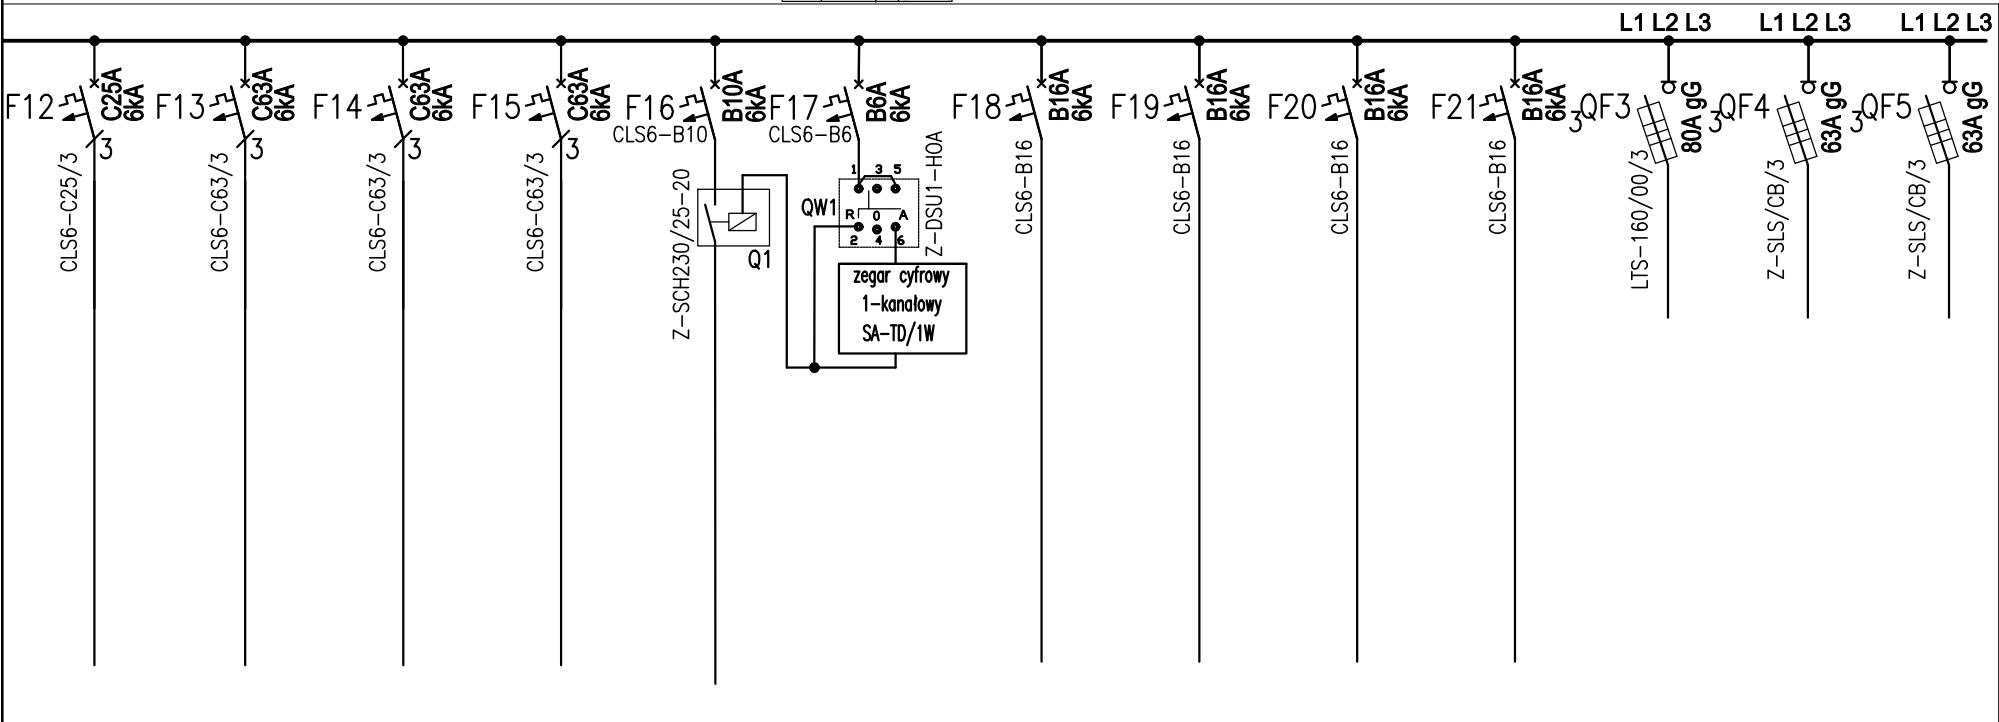

Linia  
zasilania  
projektowanej  
sali  
gimnastycznej